


# 令和7年度 土地改良施設維持管理適正化事業 (整備補修事業) 46期生

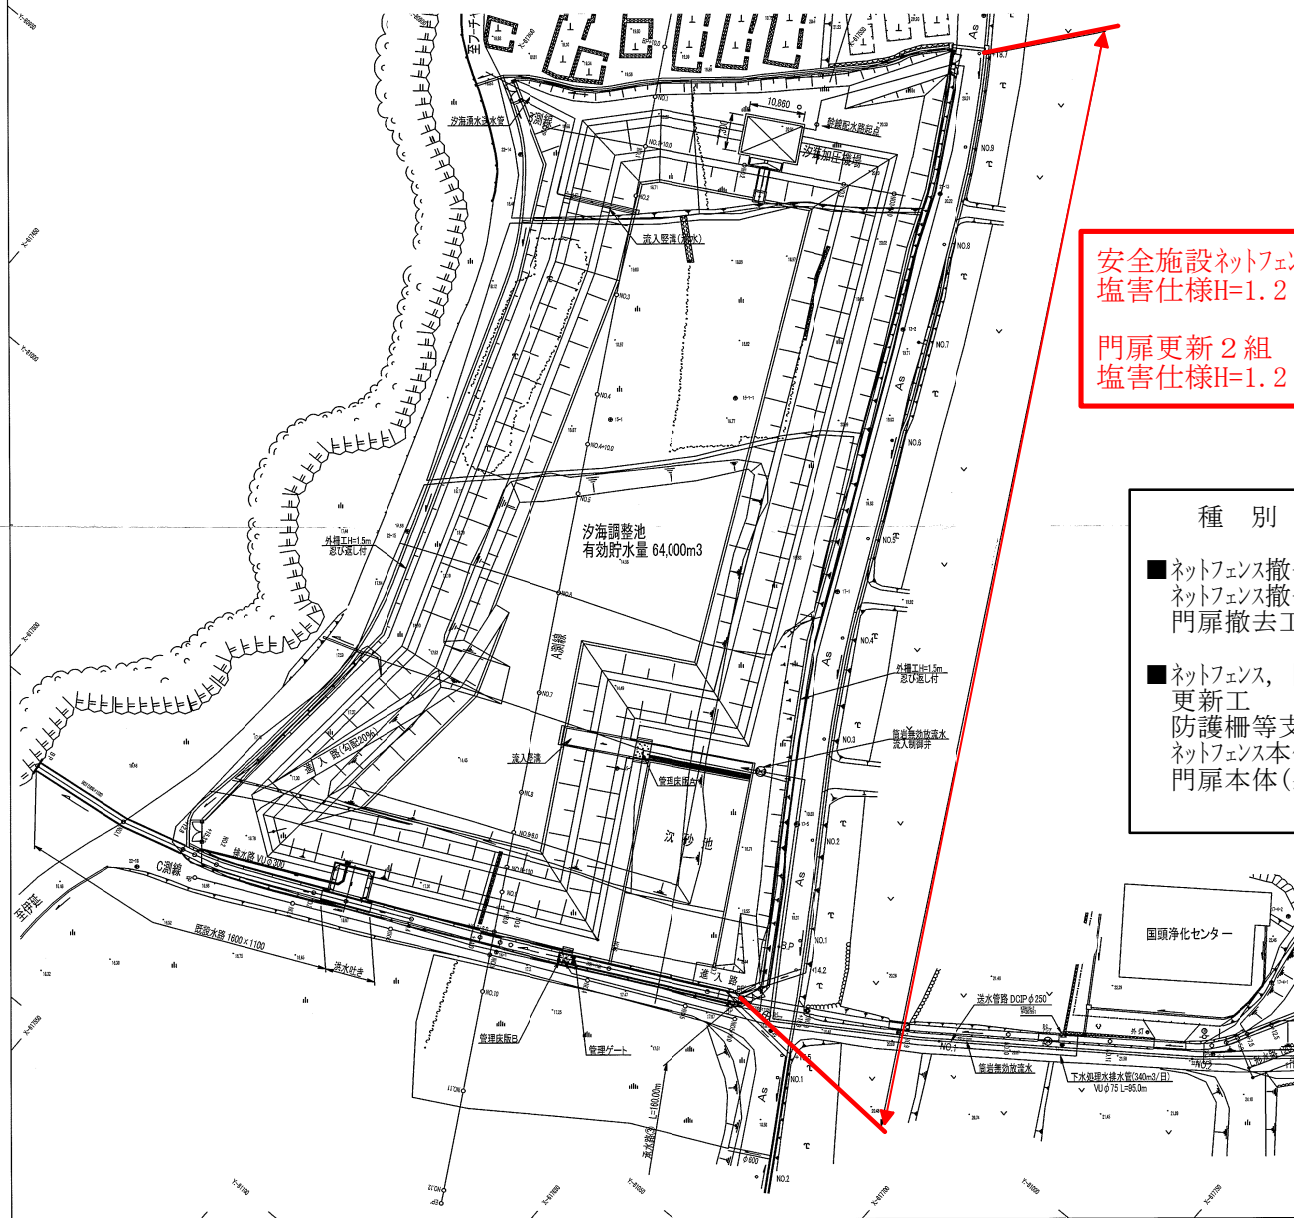


安全施設ネットフェンス更新  
塩害仕様H=1.2 W=2.0 L=182m  
支柱本数94本  
門扉更新2組  
塩害仕様H=1.2 W=4.0 支柱本数4本


| 種 別                                                               | 規格                                             | 数量                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| ■ ネットフェンス撤去<br>ネットフェンス撤去工<br>門扉撤去工                                | H=1.5m<br>両開W=4.0m                             | 182m<br>2組        |
| ■ ネットフェンス、門扉<br>更新工<br>防護柵等支柱削孔工<br>ネットフェンス本体(忍返なし)<br>門扉本体(忍返なし) | φ15mm以下<br>塩害仕様H=1.2m<br>塩害仕様<br>W=4.0m H=1.2m | 98本<br>182m<br>2組 |

令和7年度 土地改良施設維持管理適正化事業  
整備補修事業（46期生）

ネットフェンス工  
（塩害仕様、忍返無） S=1:25


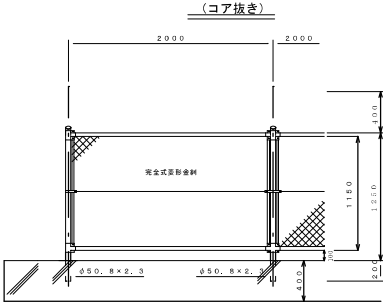


更新ネットフェンス根元部





PC両開き門扉（塩害仕様、忍返無、H1200×W4000 S=1:20  
【建築基準法・同施行令（平成12年6月）に基づく風圧力に依る】  
基準風速4.6m/sec 地表面粗度区分Ⅲ G.L.+0m

鋼線に金網取付断面図 S=1:3 門柱・扉枠位置関係図



開方向はため池に対して外開きとする。

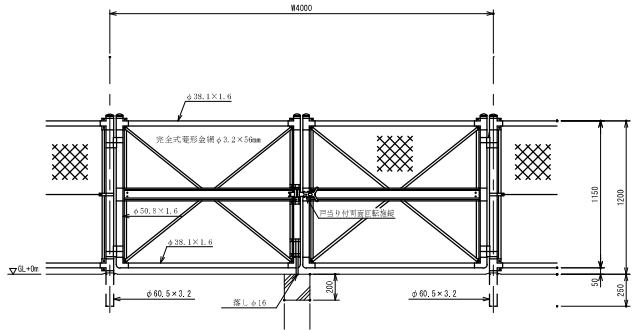

設計条件  
設計荷重・・・建築基準法・同施行令（平成12年6月）に基づく風圧力に依る。  
基準風速・・・4.6m/sec  
地表面粗度区分・・・Ⅲ  
基礎条件・・・長期許容地耐力 100kN/m<sup>2</sup>  
備考  
1. 本図門扉は総幅180'開き、縮小側とする。  
2. 基礎工は全て支保剛孔工とする。

| （特記事項）                                                 | 図面の名称       | 図面番号 |
|--------------------------------------------------------|-------------|------|
| 土地改良施設維持管理適正化事業<br>整備補修事業 46期生<br>汐島調整池<br>安全防護柵 標準断面図 |             |      |
| 区分                                                     | 計           | 画    |
| 要注者名                                                   | 令和 年 月 日 設計 |      |
| 測量                                                     | 図面検査者       |      |
| 設計                                                     | 図面検査者       |      |
| 発注機関                                                   | 和泊町 総務課     |      |
|                                                        | 経理担当員       | 監理員  |